



(นายเศรษฐ์ รัตน)

วิสาหกิจโยธา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)

ตรวจสอบ / ทรัพย์สินทางปัญญา

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

ผู้ดำเนินการกองช่าง

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาความปลอดภัย ผู้ควบคุมอาคารช่าง

ปลัด อบต.ทุ่งสำโรง

អង្គជំនុំជម្រះ (អង្គជំនុំជម្រះ)

นายท. อมต.ทุ่งประ

2

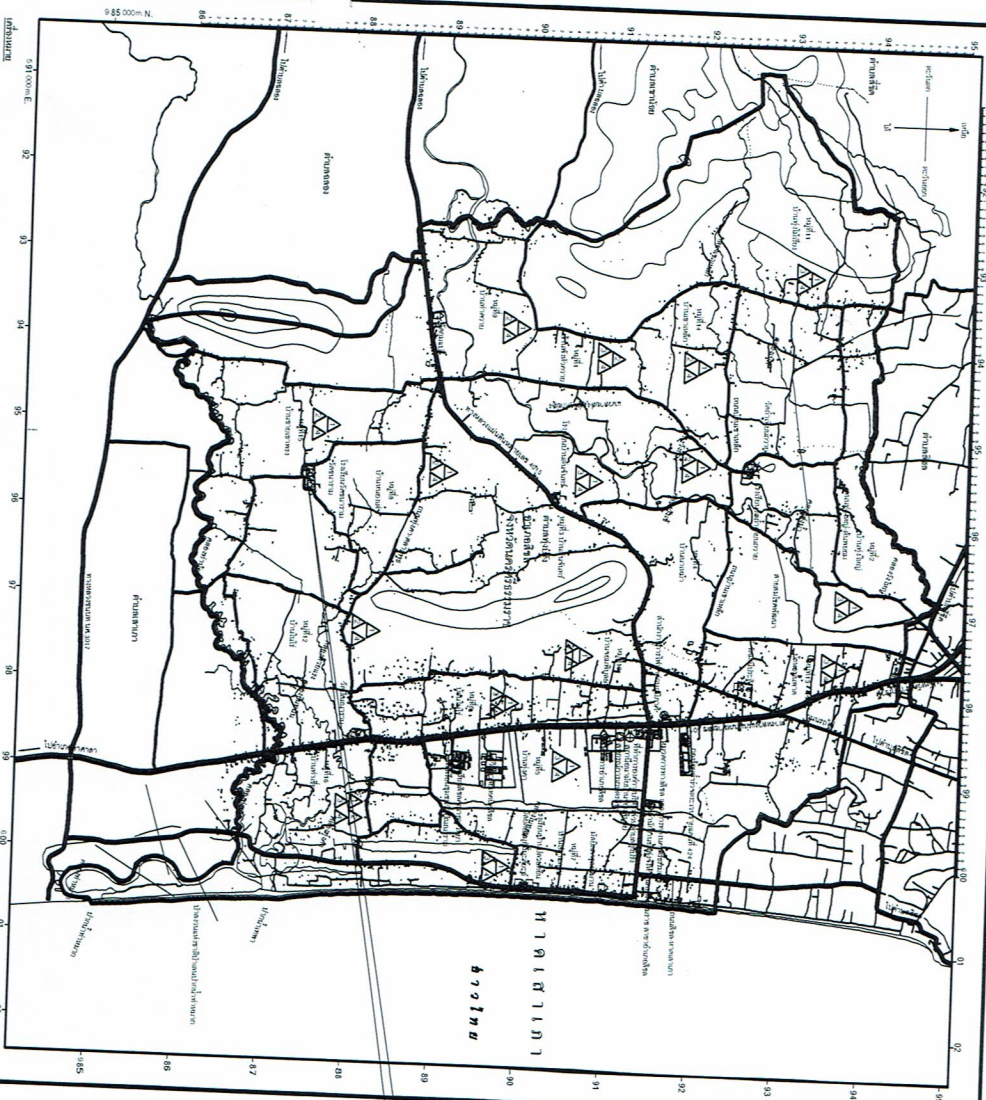
(นายสันติ พันธ์ฉาย)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ปริมาณงาน : หัวจระเข้ ร.ศ.ล. กว้าง 5.0 ม. ยาว 2.5 ม. พม่า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.0 ตร.ม.
หรือมติดัดตั้งปั๊ม ๗๕๕. และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปริงก์แทน

สถาปนาหอสร้าง : ในพ.ศ. ๒๔๕๘ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอศีขร จ.หวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง



- สัญลักษณ์**
- 1. สถานี
 - 2. สถานีรถไฟ
 - 3. สถานี
 - 4. สถานี
 - 5. สถานี
 - 6. สถานี
 - 7. สถานี
 - 8. สถานี
 - 9. สถานี
 - 10. สถานี
 - 11. สถานี
- สัญลักษณ์**
- 1. สถานี
 - 2. สถานี
 - 3. สถานี
 - 4. สถานี
 - 5. สถานี
 - 6. สถานี
 - 7. สถานี
 - 8. สถานี
 - 9. สถานี
 - 10. สถานี
 - 11. สถานี

แสดง การขึ้นทะเบียนที่ดิน
และแผนที่ทาง

พิกัด N8.9301206, E99.86806



(นายมนตรี รัตน)

วิศวกรโยธา

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายมนตรี รัตน)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายมนตรี รัตน)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายมนตรี รัตน)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายมนตรี รัตน)

(นายมนตรี รัตน)





แผนที่ทาง

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5 ม.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากบริเวณสะพานเหล็ก ไม่ถึง 100 ม. ให้เหล็กบริเวณสะพานต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัสดุยางรองคอกอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดหล่อ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTENDING JOINT FILLER) ใช้กระต่ายขาวอ้อยหรือโพนฟูบยาและรองตาม มอก.1041
5. ส่วนอุบคอบเกร็ด (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงยึด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตร้อยละ 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 249 กก/ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดและยึดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มีสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในแบบ นอกลูกจกรระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยกลิ้งไม่ปรองคองขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดจะต้องลึก
12. เมื่อใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นผิวที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concrete) เพื่อใช้งานตรวจสอบความหนาตามชนิดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการทางตรงกำกับหนด ไม่นเกิน 500 ตร.ม. ต่อ 1 แห่ง

1. ต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ไม่ใช่วัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. หากมีการใช้เหล็กที่ผลิตจากต่างประเทศในปริมาณที่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

	
๑. นาย  (นาย นง)	๒. นาย  (นาย นง)
๓. นาย  (นาย นง)	๔. นาย  (นาย นง)
๕. นาย  (นาย นง)	๖. นาย  (นาย นง)
๗. นาย  (นาย นง)	๘. นาย  (นาย นง)