



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอจิ้ง-หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 ม. ยาว 184.0 ม.หนา 0.15 ม. ให้ล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ไม่น้อย 736.0 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ป้าย

รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือลา จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง



ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายสมศักดิ์ รัตนะ)

จังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายสมศักดิ์ รัตนะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายสมศักดิ์ รัตนะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายสมศักดิ์ รัตนะ)


ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายสมศักดิ์ รัตนะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายสมศักดิ์ รัตนะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัด



นายมนตรี รัตตะ

(นายสุวิทย์ วัฒนกุล)

(นายโกวิท ศรีแก)

(นายธนเดช จักกามุข)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(นางสาว ทัศนีย์)

0007-1226(200809)30:05;1-P

แผนผังงาน


รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน



1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 ม.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากที่ระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้ใช้ระยะและช่องว่างระหว่าง 50-100 ม.
3. ใช้ตุลารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดหล่อ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479
4. ใช้ตุลารอยต่อคอนกรีต NON - EXPANDING JOINT FILLER ให้ใช้ระคนขนาบรอยต่อโคมปูสายบะลอลตาม มอก. 1041
5. ส่วนรับแรงเบกรีต (SLAB) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงยึด (COMPRESSION STRENGTH) ของเท้าคอนกรีตผิวล่าง
ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน จะต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดการขอเสนอซื้อวัสดุก่อสร้างตามแบบ
9. มีผิวลาดให้สะดวกใช้ไปมาและระบายน้ำเป็นของตนเอง
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าก่อนบดให้เรียบ ให้ทำโดยเอาชั้นผิวรองจากขอบด้านหนึ่งไปฝั่งขอบอีกด้านหนึ่ง โดยต้องเหลือช่องว่าง
12. เลือกใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามขวาง (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นผิวก่อสร้าง และเกร็ด การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความสะดวกและตามความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องจะคอนกรีต (Coring) เพื่อจะตรวจสอบความหนาตามจุดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการการตรวจจ้างกำหนด ไม่เกิน 500 ตร. ม. ต่อ 1 แห่ง.

สำเนาถูกต้อง

(นาย) 
 (นาย) 
 (นาย) 



ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
ตำแหน่ง	(นาย) 
ตำแหน่ง	(นาย) 
ตำแหน่ง	(นาย) 
ตำแหน่ง	(นาย) 
ตำแหน่ง	(นาย) 
ตำแหน่ง	(นาย) 
ตำแหน่ง	(นาย) 
ตำแหน่ง	(นาย) 

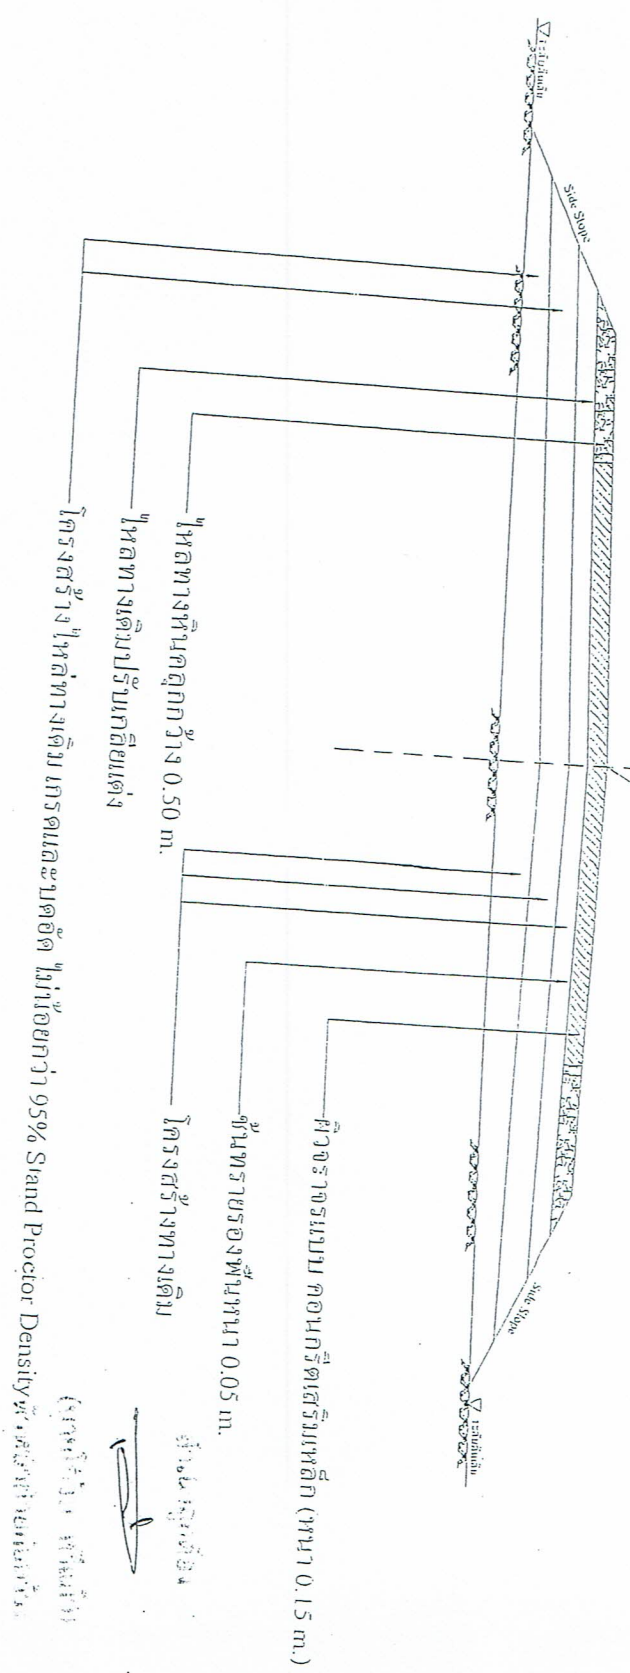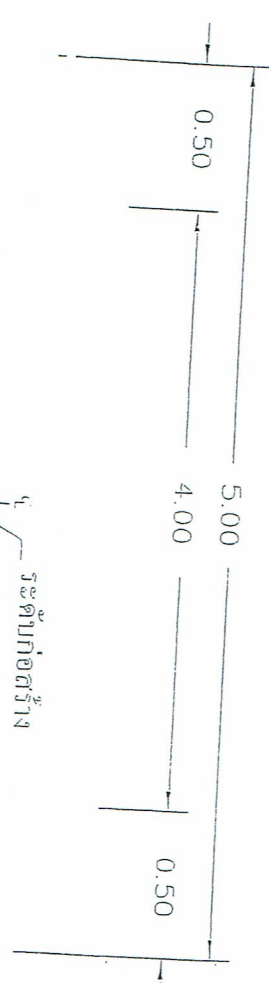

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยจำโยธา
ตำแหน่ง	(หม่อมศรี รักษะ)
ตำแหน่ง	

ตำแหน่ง	(นาย โทสิน รามบุรณ์)
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยจำโยธา
ตำแหน่ง	

ตำแหน่ง	(นาย โทสิน รามบุรณ์)
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยจำโยธา
ตำแหน่ง	

ตำแหน่ง	(นาย โทสิน รามบุรณ์)
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยจำโยธา
ตำแหน่ง	

ตำแหน่ง	(นาย โทสิน รามบุรณ์)
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยจำโยธา
ตำแหน่ง	

ตำแหน่ง	(นาย โทสิน รามบุรณ์)
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยจำโยธา
ตำแหน่ง	