



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล (บ้านลูงอ-บ่อผู้ใหญ่)


ปริมาณงาน : ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 ม. ยาว 185.0 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ป้าย
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา


กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
วิศวกรโยธา	(นายมนตรี รัตนะ)
เขียนแบบ	ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายโกวิท ศรีแก้ว)	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธนาเดช จักสุรงค์)	
เห็นชอบ	อ.ปลัด อบต.ทุ่งปรัง
(นางกรวิภา ไช้สาม)	
อนุมัติ	นายก อบต. ทุ่งปรัง
(นายกันต์ พันทวี)	
นายก อบต.	

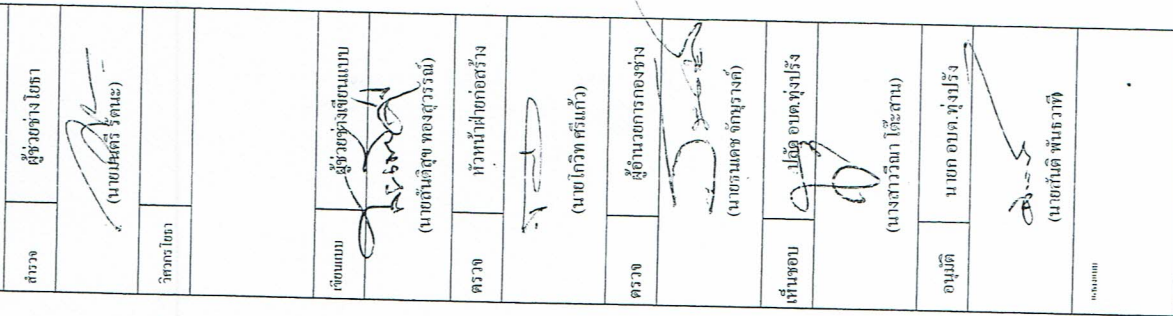

V8.934266, E99.912172

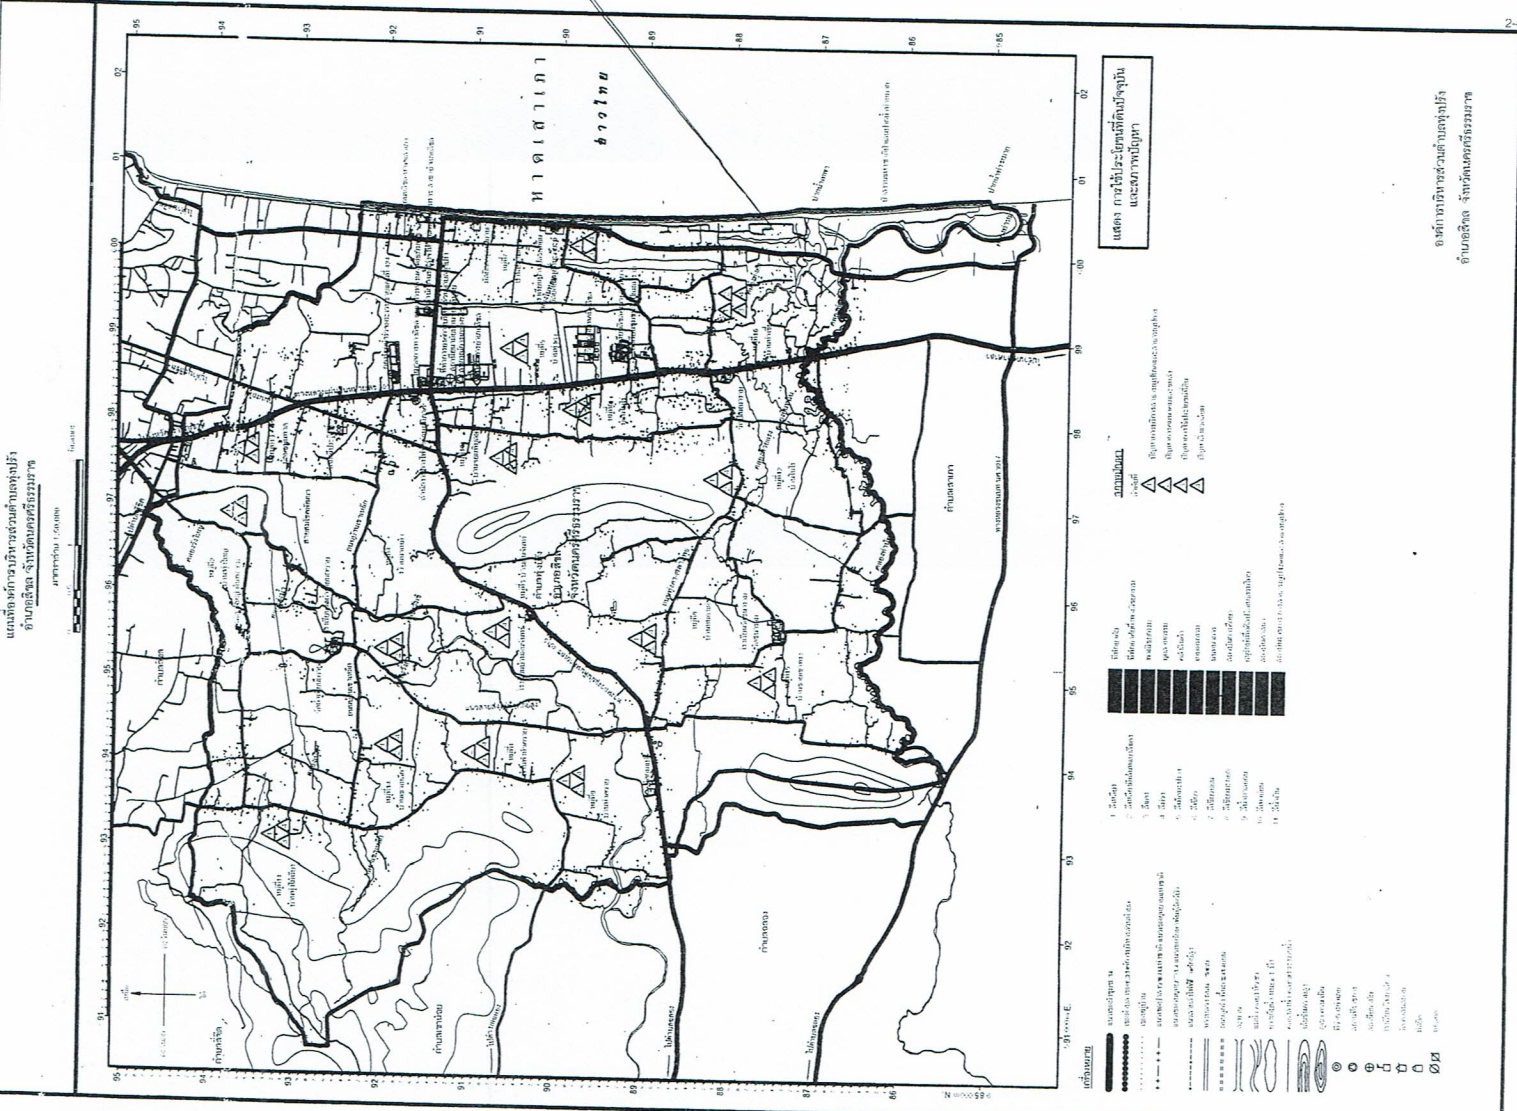

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
จำเอนสิงห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน ลวด. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 ม.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากมีระยะข้อไปถึง 100 ม. ให้ใช้ระยะข้อและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัสดุการอุดรอยร้าวแบบยืดหยุ่นชนิดเหนียว (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479
4. วัสดุอุดรอยร้าวแบบอัด (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระฉวยขนาดข้อยาวรีด โยหุจนยางมะลอสตาม มอก. 1041
5. ส่วนฐานรองถนน (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแห้งคอนกรีตต้องผ่าน ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดระยะกร 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางเท้าให้ใช้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดการก่อสร้างทางเท้าตามแบบ
9. มีดต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบ นอกจากจะระบุไว้ให้เป็นส่วนอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างถนนในแต่ละสายตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยลาดไม่แปรปรวนจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดจะต้องลึก
12. เลือกใช้รูปแบบที่ไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบายน้ำ ลวด. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งเครื่องเจาะคอนกรีต (Coring) เพื่อเจาะตรวจตรวจสอบความหนา ความลึกที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจจ้างกำหนด ไม่นเกิน 500 ตร.ม. ต่อ 1 แห่ง

ผู้รับจ้าง

(นายวิวัฒน์ ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

	
สำนักงาน	ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายมนตรี ธิราช)	
วิศวกรโยธา	
(นายอภิวัฒน์ วงษ์รัตน์) สด. 39628	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(นายอภิวัฒน์ วงษ์รัตน์)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายอภิวัฒน์ วงษ์รัตน์)	
ตรวจ	ผู้ชำนาญการ - วิศวกรโยธา
(นายอภิวัฒน์ วงษ์รัตน์)	
เขียนแบบ	ปลัดกองช่างโยธา
(นายอภิวัฒน์ วงษ์รัตน์)	
แบบสถาปัตย์ - วิศวกรโยธา	
อนุมัติ -	นายก อบจ. สุพรรณบุรี
(นายอภิวัฒน์ ธิราช)	
นายก อบจ. สุพรรณบุรี	

